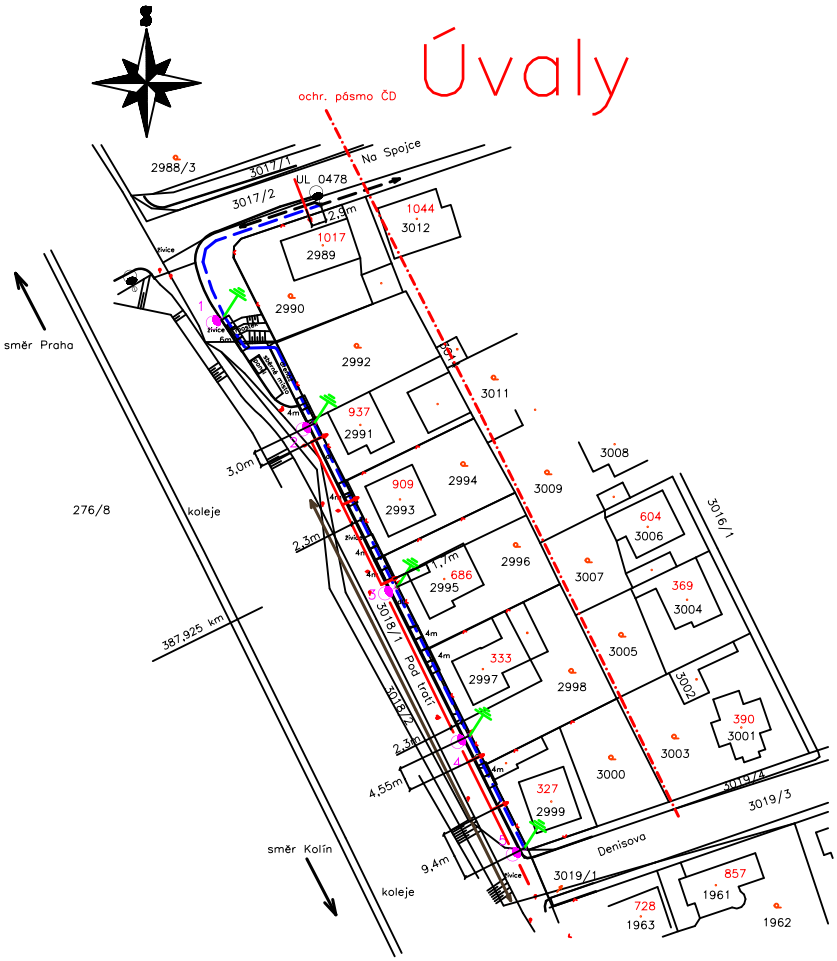

LEGENDA :

- kabel CYKY–J 4x10 v zemi projektovaný
- kabel AYKY–J 4x16 v zemi stáv.
- kabel ČD stáv.
- plyn zařízení
- 52/1, 38 číslo parcelní, stavební
- 114 číslo popisné
- uzemnění drátem FeZn 10 mm
- Stožár KL 5
  Svítidlo Schréder SAFIR 1 70W / SON–T
- Stáv. svítidlo
- překop komunikace – prostup tr. DVK 50 mm (výkop 50x120 cm)
- překop kom./vjezd – prostup tr. DVK 50 mm (výkop 35x80 cm)
- protlak tr. PE 50 mm (hl. 120 cm)

Provedení základů – viz typový podklad Kooperativa Uhl. Janovice

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–5–51 ed.3 a ČSN 33 2000–4–41 ed.2/Z1

VENKOVNÍ AB8; AD4; BA1; CA1

OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

DLE ČSN 33 2000–4–41 (2007)

SOUSTAVA: 3 + PE + N AC 50 Hz 400V;TN – C – S

Kabel vč. stožárů budou uloženy v chodníku a příp. zel. pásu a dle TP 103/MD, dle ČSN 33 2000–5–52 ed. 2 a prostorově uspořádány dle ČSN 736005, ČSN 736006 a ČSN 333300

SOMMER PROJEKT, s.r.o.		Karel Sommer Jungmannova 1160, 282 01 Český Brod	
PROJEKTANT: Karel Sommer	KRESLIL: Karel Sommer	IČO:	24809292
MÍSTO: Úvaly – okr. Praha východ		DATUM:	03/2016
INVESTOR: Město Úvaly		STUPEŇ:	DSP
STAVBA: Úvaly VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Pod tratí		MĚŘÍTKO:	1:720
		Č.ZAKÁZKY:	08/16
		ČÍSLO VÝKRESU:	ES – 1
		ČÍSLO STAVBY:	